



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za građevinsku keramiku

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

tel: (011) 2650 650 fax: (011) 3692 772, 3692 782

e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs


IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GAK- 438/18-OP

Predmet ispitivanja:	šuplji blok od gline za međuspratne konstrukcije, dimenzija: 245x275x160mm
Naručilac:	"MAŠINAC NM84" D.O.O, Kraljevo
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Zahtev broj 41-9295 od 10.07.2018. godine
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Izveštaj odobrio:	Laboratorija za građevinsku keramiku, Rukovodilac u Laboratoriji,  dr. Zorka Radojević, dipl.ing naučni savetnik



Beograd, 16.07.2018. godine

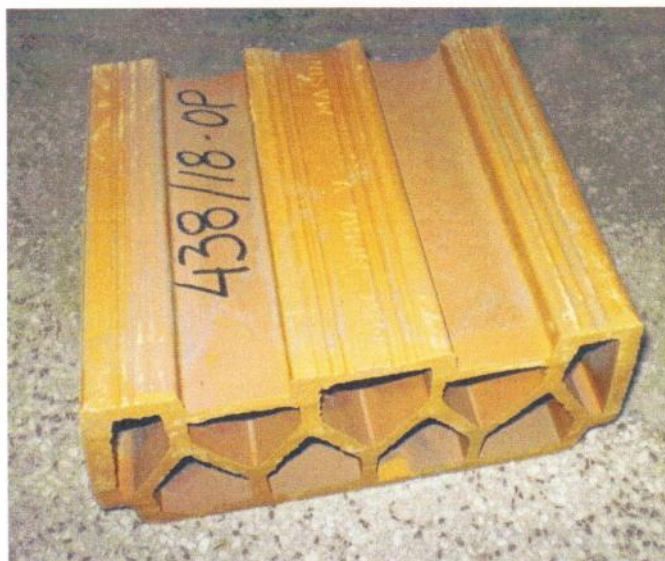

1.OPŠTI PODACI

a) vrsta proizvoda:	šuplji blok od gline za međuspratne konstrukcije, dimenzija:245x275x160mm
b) proizvođač:	"MAŠINAC NM84" D.O.O, Kraljevo, Ciglane Svilajnac
c) uzorkovanje izvršio:	predstavnik Instituta, zapisnik broj:438/18-OP
d) broj uzoraka upućenih na ispitivanje:	25 komada
e) oznaka na uzorcima:	MAŠINAC NM84
f) količina na koju se odnosi uzorkovanje:	28000 komada
g) datum proizvodnje:	jun 2018.godine
h) datum prijema uzoraka:	06.07.2018. godine
i) datum početka ispitivanja:	06.07.2018. godine
j) datum izdavanja Izveštaja:	16.07.2018. godine

2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE:

a) Mere: SRPS B. D8. 011:2002, tačka 4-povučen

Ispitna oprema: (Digitalno pomično merilo, opsega od 0-500 mm, rezolucije 0,01mm, „Filetta“, skladišni broj PM-1).

Mera	Dužine (mm)	Širine (mm)	Visine (mm)
Nazivna vrednost	245	275	160
Broj uzorka	Izmerene vrednosti		
1	245	279	161
9	246	278	161
21	247	278	160
5	246	278	162
11	247	277	160
10	247	278	161
6	246	279	162
25	246	278	161
9	247	278	160
14	245	278	160
Srednja aritmetička vrednost	246	278	161
Proširena merna nesigurnost	± 0,564	± 0,406	± 0,564
	Iskazana sa faktorom k=2,26 koja daje nivo poverenja od 95%	Iskazana sa faktorom k=2,26 koja daje nivo poverenja od 95%	Iskazana sa faktorom k=2,26 koja daje nivo poverenja od 95%
Odstupanje od nazivne vrednosti			
- najveće	+2	+4	+2
- najmanje	0	+2	0

Odstupanja od nazivne vrednosti prema SRPS B. D1. 030:2002, tačka 4.2-povučen - klase:

I

± 5

± 6

± 5

II

± 6

± 8

± 7

b) Odstupanje od pravog ugla dužih ivica pri rogljevima: SRPS B. D8. 011:2002, tačka 5.1-povučen

Broj uzorka	1	9	21	5	11	10	6	25	9	14	Srednja vrednost	Najveće odstupanje
Odstupanje od pravog ugla (mm)	1	0	1	1	0	1	1	3	1	1	-	3

Odstupanja od pravog ugla (mm) prema SRPS B. D1. 030:2002, tačka 6.1.1-povučen:

3

I

c) Okrnjenost ivica ili rogljeva: SRPS B. D8. 011, tačka 5.2-povučen

Broj uzorka	Okrnjenost ivica/rogljeva	
	broj	dužina (mm)
1	0	/
9	2	4,9
21	1	8
5	0	/
11	0	/
10	1	4
6	0	/
25	0	/
9	1	8
14	0	/

Okrnjenost ivica/rogljeva (mm) prema SRPS B. D1. 030:2002, tačke 6.1.2-povučen

I

3

< 25

II

4

< 25

2.2. FIZIČKO-MEHANIČKE KARAKTERISTIKE:

a) Izgled površine:

brazdana površina, crvene boje

b) Nosivost: SRPS B. D8. 011:2002, tačka 6-povučen

Ispitna oprema: (Višenamenska hidraulična presa opsega sile do 6/20 kN, proizvođača TONINDUSTRIE, Nemačka, rezolucije 0.002kN, evidencioni broj 765-IMS).

Broj uzorka	Nosivost (kN)
1	5,38
9	5,82
21	5,68
5	6,00
11	6,01
Srednja vrednost (kN)	5,78
Proširena merna nesigurnost	± 0,264
	Iskazana sa faktorom k=2,26 koja daje nivo poverenja od 95%
Najmanja pojedinačna vrednost	5,38

Najmanja nosivost prema SRPS B. D1. 030 (tačka 6.2.2), za blokove dužine 395mm mora izniti 3.80kN

Najmanja nosivost prema SRPS B. D1. 030 (tačka 6.2.2), za blokove dužine 295mm mora iznositi 3.50kN

Najmanja nosivost prema SRPS B. D1. 030:2002, tačka 6.2.2-povučen, za blokove dužine 245mm mora iznositi 3.0kN

Najmanja nosivost prema SRPS B. D1. 030 (tačka 6.2.2), za blokove dužine 195mm mora iznositi 2.50kN

c) Masa i upijanje vode: SRPS B. D8. 011:2002, tačka 7 i tačka 8-povučen

Ispitna oprema: (Elektronska vaga mernog opsega do 60 kg, rezolucije 1g, „RADWAG“, tip: WPT 60/C2/K, Fabrički broj 499502)

Broj uzorka	Masa (g)	Upijanje vode (%)
14	7060	9,55
9	7362	9,78
25	7404	9,74
6	7167	9,32
10	7116	9,74
Srednja aritmetička vrednost	7222	9,62
Proširena merna nesigurnost	± 136,56	± 0,50
	Iskazana sa faktorom k=2,0 koja daje nivo poverenja od 95%	Iskazana sa faktorom k=2,44 koja daje nivo poverenja od 95%
Najmanja pojedinačna vrednost	7060	9,32

Prema SRPS B. D1. 030, tačka 6.3:2002-povučen, upijanje vode mora iznositi najmanje 8%

d) Proveravanje dejstva kreča i dejstva soli: SRPS B. D8. 011, tačka 10 i tačka 11-povučen

Ispitna oprema: (Komora za zaparavanje radne zapremine 0,45m³, IMS - Srbija)

Broj uzorka	Provera dejstva kreča		Provera dejstva soli			
	broj uključaka /dm ²	veličina uključaka (mm)	Obim iscvetavanja			Sadržaj soli za znatno
			nema	umereno	znatno	
14	0	/	nema	/	/	/
9	2	2,5	nema	/	/	/
25	1	3	nema	/	/	/
6	2	2,4	nema	/	/	/
10	1	2	nema	/	/	/
Broj uzoraka koji zadovoljava	5	5	5	-	-	-

Prema SRPS B. D1. 030:2002, tačke 6.4.1-povučen i 6.4.2-povučen, najveći dozvoljeni sadržaj rastvornih soli je 0,2%, a sadržaj kreča ne sme biti u obliku i količini koji bi štetno delovao na trajnost proizvoda. SRPS B.D8.011:2002, tačka 10.2-povučen



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

3. NALAZ

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja šupljeg bloka od gline za međuspratne konstrukcije, dimenzija: 245x275x160mm, proizvođača: **"MAŠINAC NM84" D.O.O, Kraljevo, Ciglana Svilajnac,,** konstatuje se da su dobijeni rezultati u granicama propisanim standardom SRPS B.D1.030:2002-povučen.

Ispitivani blokovi su prosečne nosivosti **5,78kN**.

Prosečna masa bloka iznosi **7222g**., a prosečno upijanje vode je **9,62%**.

Kod ispitivanih blokova nije konstatovano prisustvo štetnih soli, dok je prisustvo slobodnog kreča u dozvoljenim granicama.

Rezultati ispitivanja i nalaz se odnose na ispitane uzorke. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja u slučaju kada nije obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, niti objavljivati, izuzev u celini bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

Napomena: Izveštajem su obuhvaćena sva ispitivanja iz člana 4. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za opekarske proizvode od gline i krečnosilikatne opeke i blokove, Sl.list SCG, br.53,23.12.2005.g

16.07.2018.godine

Vodeći inženjer,


Dragan Stanković, ing.građ.

Vodilac ispitivanja,



dr. Zagorka Radojević, dipl.ing
naučni savetnik